

家畜衛生広報



ながの

長野家畜保健衛生所
北信家畜畜産物衛生指導協会
〒380-0944 長野市安茂里米村1993
Tel 026-226-0923 Fax. 026-227-2665


令和3年度バルク乳検査成績



5~6月と11月に実施しましたバルク乳検査の結果を集計しましたのでお知らせします。
検査へのご理解、ご協力ありがとうございました。

A ■: 正常/目標 B ■: やや多い C ■: 多い D ■: 非常に多い

D判定増加!!

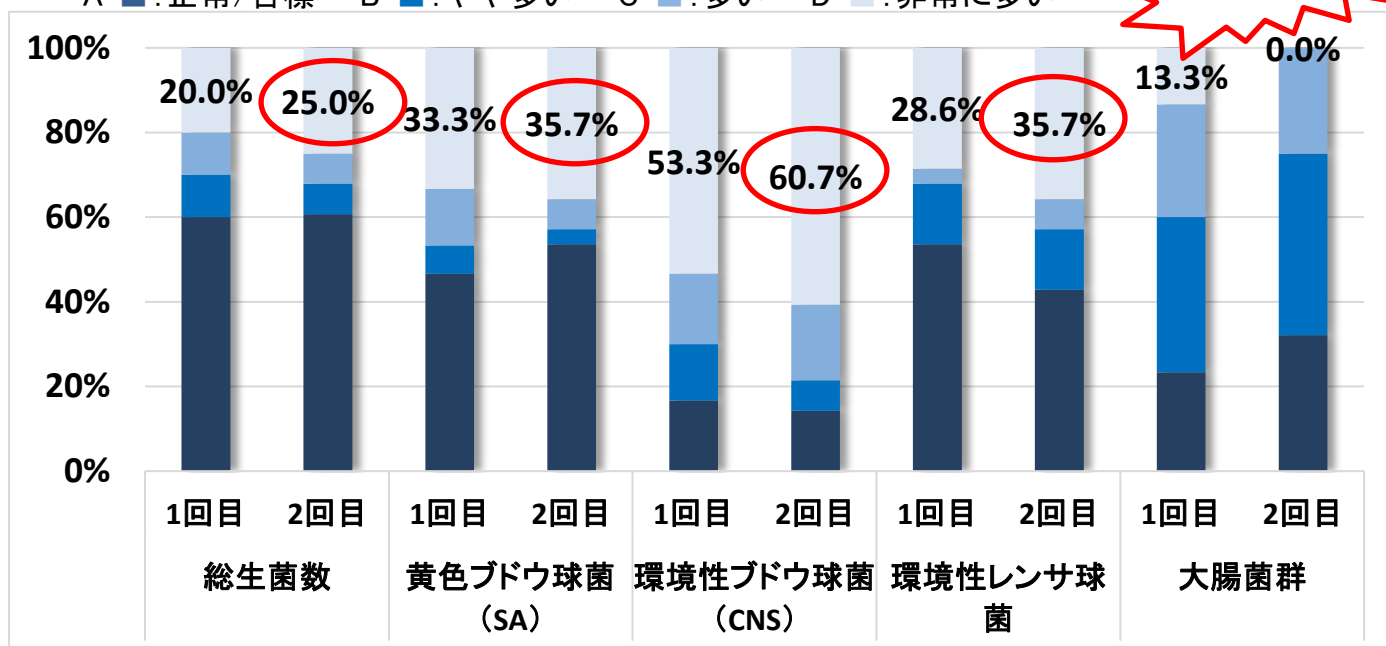

無乳性レンサ球菌、マイコプラズマ及びBVDウイルス遺伝子は検出されませんでした。また、耐熱性菌は全戸A判定でした。

黄色ブドウ球菌 (SA)

本年度バルク乳検査での陽性率

1回目: 53.3%

2回目: 46.4%

SAは検出されない(A判定)ことが一番ですが...

陽性率は減少していますが、D判定農場数は増加しています。

乳汁中のSA量が増加すると他の牛へ拡げるリスクが高くなります。

早期に対策を実施することが重要です。個体乳の検査による感染牛の摘発等、対策については家畜保健衛生所へご相談ください。



消毒は伝染病予防の第一歩
まずは踏み込み消毒槽を畜舎に置きましょう

