

## 令和5年度電気柵等の設置計画（案）

### 1 目的

ニッコウキスゲ等の貴重な高山植物をニホンジカの食害から守るため、協議会構成団体において八島ヶ原湿原やニッコウキスゲの群生地に防鹿電気柵等を設置・撤去する。

### 2 令和4年度の状況

今年度はニッコウキスゲが一気に開花し、多くの観光客に楽しんでいただくことができた。また、令和2年度から延長した「③車山肩地区」西側でも、ニッコウキスゲやヤナギランの開花が見られ、電気柵の有効性が確認された。

一方で、富士見台西側の電気柵内にニホンジカの侵入が確認されたため、電気柵を一回り増設し二重柵を試行している。二重柵の効果については引き続き検証を行っていく。


八島ヶ原湿原に設置している常設の鋼鉄柵は、霧ヶ峰自然保護センター及びパークボランティアの方々が月1回点検を行い、引き続きその機能の維持に努めている。

### 3 令和5年度の設置計画（場所・時期）

ニホンジカの個体数が一定程度減少するまでは、電気柵等の設置を継続していく。

設置場所	設置時期 (撤去時期)	概要	設置主体
① インターチェンジ前園地	令和5年5月上旬 (令和5年10月上旬)	電気柵 約2.0km	下桑原牧野農業協同組合
② 車山地区	令和5年5月上旬 (令和5年10月上旬)	電気柵 約4.6km	車山高原観光協会
③ 車山肩地区	令和5年5月11日(木) 令和5年5月13日(土) (令和5年10月中旬)	電気柵 約2.5km 〔うち0.4kmは 丈の低い二重柵〕	霧ヶ峰自然環境保全協議会 (霧ヶ峰高原牧野農業協同組合) (霧ヶ峰湖東牧野農業協同組合)
④ 富士見台西側	令和5年5月10日(水) (令和5年10月中旬)	電気柵 約0.8km (二重柵試行)	霧ヶ峰自然環境保全協議会 (下桑原牧野農業協同組合)
⑤ 八島ヶ原湿原	常設	鋼鉄柵 約4.0km	霧ヶ峰自然環境保全協議会
計		電気柵 約9.9km 鋼鉄柵 約4.0km 計 約13.9km	

# 防鹿柵設置位置図

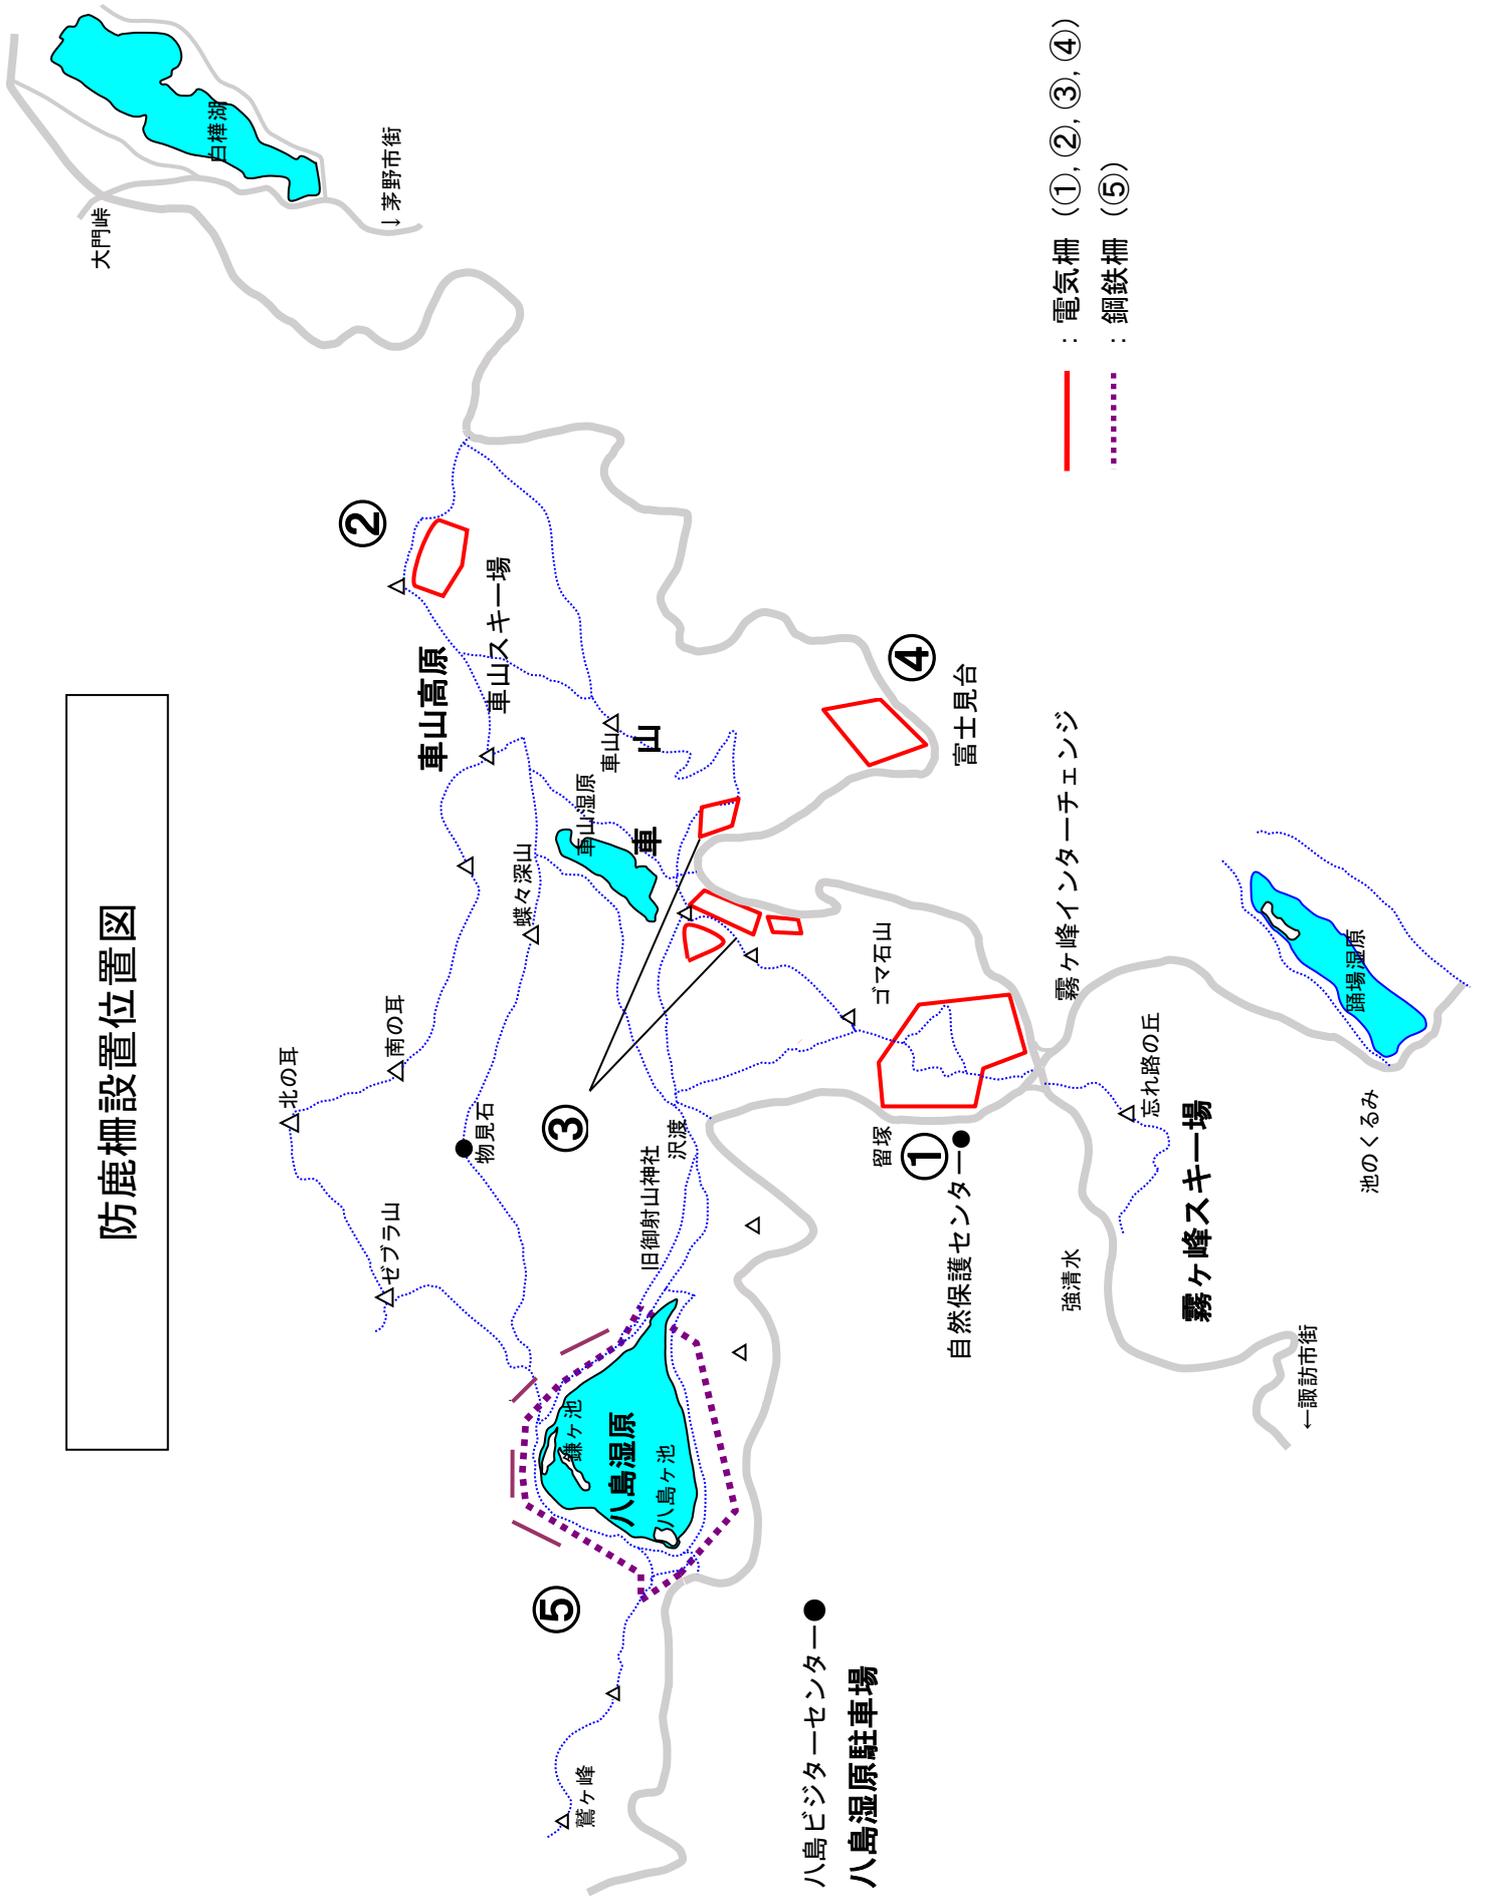

八島ビクターセンター●  
八島湿原駐車場